


# PX200 Quick Start Operation Instructions



Please read the complete operation manual included with your product for detailed instructions and safety handling.

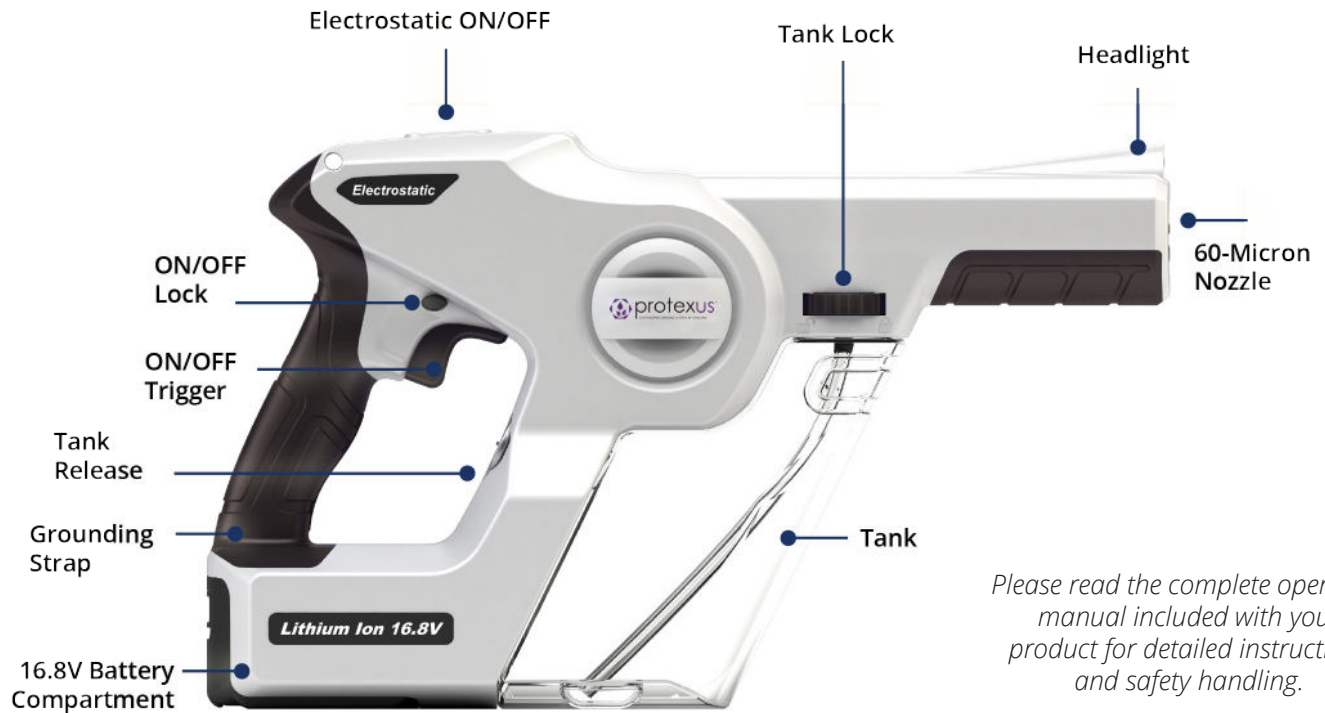

Reference SDS for PPE and information.



DILUTION CHART		
CONCENTRATION	KILL CLAIMS	PX200 DILUTION
<b>100 PPM</b>	Food contact surface sanitizer (No rinse) Staph, Salmonella, Listeria - 1 min claim	(1) 334mg / 1 qt
<b>538 PPM</b>	Respiratory syncytial virus - 10 min claim	(6) 334mg / 1 qt
<b>1076 PPM</b>	Bloodborne pathogens - 10 min claims SARS-CoV-2 (COVID-19) - 4 min claim	(1) 3.3g / 1 qt
<b>2153 PPM</b>	Norovirus - 1 min claim	(2) 3.3g / 1 qt
<b>4306 PPM</b>	Bloodborne pathogens (HIV-1, Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C Virus) - 1 min claim <i>C. diff</i> spore - 4 min claim, <i>C. auris</i> - 2 min claim	(4) 3.3g / 1 qt (1) 13.1g / 1 qt
<b>5382 PPM</b>	<i>Mycobacterium bovis</i> (TB) - 4 min claim	(5) 3.3g / 1 qt

Refer to product label for complete kill claim information and pathogen against which the product is effective.

Disclaimer: The Protexus Electrostatic sprayer™ has not been evaluated for use with solutions other than those from Earthsafe or the Evaclean Program. Disinfectants and sanitizers have differing usage guides, dwell times and kill claims which can impact application results. Earthsafe makes no guarantees or warranties of any kind, either express or implied, including but not limited to, fitness for a particular purpose. Use of the the Protexus Electrostatic sprayer™ is at the user's own risk. Improper care or use of the Protexus Electrostatic sprayer™ resulting in damage to the unit is not covered under manufacturer's warranty.

# Getting started with the PX200 Handheld Electrostatic Sprayer

## 1. Removal of 32 oz. Tank.




Rotate the dial of the tank lock towards the unlock position. Pull the tank release ring and carefully remove the tank. Hold on to the tank while pulling the ring or the tank may fall.

## 2. Diluting PURTABS into the tank.



Fill the tank up to the fill line with warm water. Drop appropriate amount of PURTABS tablets into the tank (reference dilution chart). Replace lid and wait approx. 2-3 minutes for complete dilution prior to re-inserting the tank into the sprayer.

## 3. Insert tank back into sprayer.

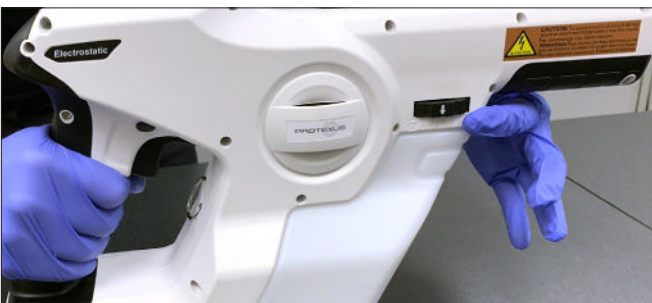

With tank on a flat surface, align tank grooves with the sprayer. Insert the tank into the sprayer until you hear the click of the release ring locking back into place. Rotate the tank lock dial to the "lock" position to secure the tank in place.

## 4. Electrostatic on/off.



Activate the electrostatic component by sliding it to the "On" position.

## 5. Optimal distance.



Check that surfaces are properly coated with solution.

To ensure optimal electrostatic performance always keep your hand firmly wrapped around the handle and in contact with the ground strap. Keep a distance of 2-3 ft. from the desired surface, pull the trigger and spray.

## 6. Cleaning and storage after use.



Remove tank and use lid to seal any remaining solution for the next use. Evacuate water full from sprayer tubing prior to storing. Wipe the nozzle area dry after each use. Press the trigger lock prior to removing the tank, storing the sprayer, and between uses. Regularly flush the sprayer and nozzle by filling the tank with warm water and spraying for approx. 30 seconds.

**Never store the sprayer with a full tank inserted.**

## 7. Nozzle care.


Protexus sprayers have a 60 micron nozzle to ensure proper wet contact time of PURTABS solution on surfaces consistent with label application guidelines.

If your nozzle becomes clogged, soak in hot soapy water and blow out with pressurized air to remove blockage. When not properly cleaned, the sprayer nozzle residual chemical deposits build up. Deposit build up results in decreased bar pressure and decreased spray patterns.



**CAUTION: Do not touch or insert foreign object into the nozzle to avoid electric shock.**

# Instrucciones de uncionamiento de inicio rápido

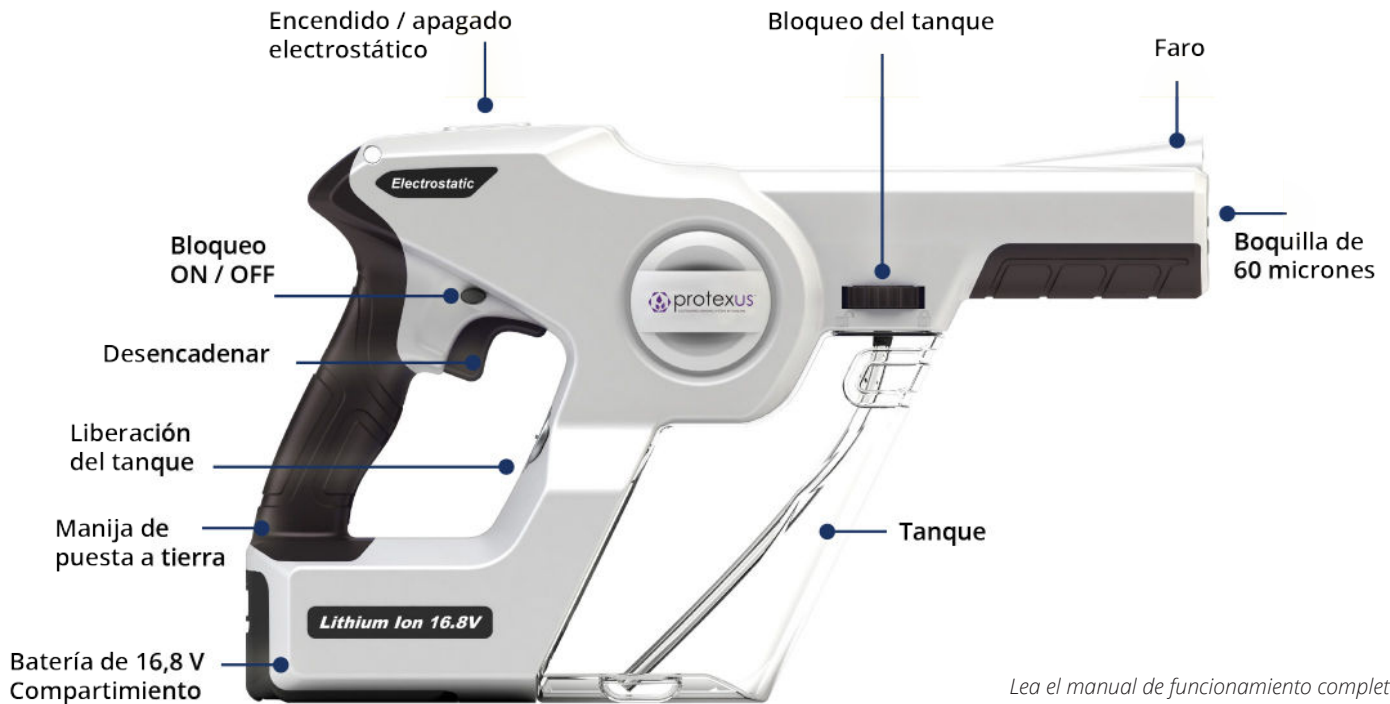

Lea el manual de funcionamiento completo incluido con su producto para obtener instrucciones detalladas y un manejo seguro.



## DILUTION CHART

CONCENTRACIÓN	MATAR RECLAMOS	PX200 DILUCIÓN
<b>100 PPM</b>	Desinfectante de superficies en contacto con alimentos (sin enjuague) Staph, Salmonella, Listeria: reclamación de 1 minuto	(1) 334mg / 1 qt
<b>538 PPM</b>	Virus sincitial respiratorio: reclamo de 10 minutos	(6) 334mg / 1 qt
<b>1076 PPM</b>	Patógenos de transmisión sanguínea: reclamaciones de 10 minutos SARS-CoV-2 (COVID-19): reclamación de 4 minutos	(1) 3.3g / 1 qt
<b>2153 PPM</b>	Norovirus: reclamación de 1 minuto	(2) 3.3g / 1 qt
<b>4306 PPM</b>	Patógenos de transmisión sanguínea (VIH-1, hepatitis A, hepatitis B, virus de la hepatitis C): reclamación de 1 minuto, <i>C. diff</i> espora: reclamación de 4 minutos, <i>C. auris</i> : reclamación de 2 minutos	(4) 3.3g / 1 qt (1) 13.1g / 1 qt
<b>5382 PPM</b>	<i>Mycobacterium bovis</i> (TB): reclamación de 4 minutos	(5) 3.3g / 1 qt

Consulte la etiqueta del producto para ver la lista completa de patógenos. Descargo de responsabilidad: El pulverizador electrostático Protexus no se ha evaluado para su uso con soluciones distintas a Earthsafe o el programa Evaclean. Los desinfectantes y desinfectantes tienen diferentes pautas de uso, tiempos de permanencia y afirmaciones que pueden afectar los resultados de la aplicación. Earthsafe no ofrece garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, incluidas, entre otras, la idoneidad para un propósito particular. El uso del pulverizador electrostático Protexus es responsabilidad del usuario. El cuidado o uso inadecuado del rociador electrostático Protexus que dañe la unidad no está cubierto por la garantía del fabricante.

# Introducción al pulverizador electrostático portátil PX200

## 1. Retire los 32 oz. tanque



Gire el dial de bloqueo del tanque a la posición de desbloqueo. Tire del anillo de liberación del tanque y retire con cuidado el tanque. Sostenga el tanque mientras tira del anillo o el tanque puede caer.

## 2. Diluir las tabletas PURTABS en el tanque



Llene el tanque hasta la línea de llenado con agua tibia. Deje caer la cantidad correcta de tabletas en el tanque (tabla de dilución de referencia). Vuelva a poner la tapa y espere aprox. 2-3 minutos para una dilución completa antes de volver a insertar el tanque en el rociador.

## 3. Inserte el tanque nuevamente en el rociador



Coloque el tanque sobre una superficie plana y alinee las ranuras del tanque con el rociador. Inserte el tanque en el rociador hasta que escuche que el anillo de liberación encaja en su lugar. Gire el dial de bloqueo del tanque a la posición de "bloqueo" para asegurar el tanque en su lugar.

## 4. Encendido / apagado electrostático



Active el componente electrostático deslizando a la posición "On".

## 5. Distancia optima



Check that surfaces are properly coated with solution.

Para garantizar un rendimiento electrostático óptimo, mantenga siempre la mano firmemente envuelta alrededor del mango y en contacto con la correa de tierra. Párese a 2-3 pies de distancia de la superficie deseada, apriete el gatillo y rocíe.

## 6. Limpieza y almacenamiento después de su uso



Retire el tanque y use la tapa para sellar cualquier solución restante para el próximo uso. Drene el agua del tubo antes de guardarlo. Seque el área de la boquilla después de cada uso. Active el seguro del gatillo antes de retirar el tanque, guardar el pulverizador y entre usos. Enjuague regularmente el rociador y la boquilla llenando el tanque con agua tibia y rociando durante aprox. 30 segundos.

**Nunca guarde el rociador con el tanque lleno insertado.**

## 7. Cuidar la boquilla del pulverizador

Los rociadores Protexus tienen una boquilla de 60 micrones para asegurar un tiempo de contacto húmedo adecuado de la solución PURTABS en superficies consistentes con las pautas de aplicación de etiquetas.

Si la punta de su rociador se obstruye, sumérgala en agua caliente con jabón y sople aire presurizado para eliminar cualquier obstrucción. Cuando no se limpia adecuadamente, se acumulan depósitos químicos residuales en la boquilla de pulverización. La acumulación de depósitos da como resultado una disminución de la presión y una disminución de los patrones de pulverización.



**PRECAUCIÓN: No toque ni inserte objetos extraños en la boquilla para evitar descargas eléctricas.**